

Ректору ДВНЗ "Ужгородський національний
університет"
88000, Закарпатська область, м. Ужгород, пл. Народна, 3
п. Смоланка В.І.

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

оцінки протипожежного стану об'єкта

Заступником директора ТОВ «Пожежний експерт» Роман В. В., експертом з питань пожежної безпеки (ліцензія серія АЕ №291798 від 05.06.2014 року) 02.05.2019 року проведена оцінка протипожежного стану приміщень п'ятиповерхової будівлі, також підвальні приміщення та приміщення технічного поверху навчально-житлової будівлі, загальною площею 5782,70 м² за адресою: м. Ужгород, вул. Українська, 19


Функціональне призначення	Навчально-житлова будівля
Форма власності	Державна
Площа території (га)	-----
Характеристика будівлі:	
Поверховість	5п.
Площа будівлі (кв. м.)	5782,70 м ²
Стіни	Цегляні
Перекриття	Залізобетонне
Покриття	Рубероїд на залізобетонному перекриттію
Кількість осіб, які одночасно перебувають на об'єкті	50-156 чол.
Ступінь вогнестійкості	II
ДБН В.1.1-7-2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва.	
Категорія вибухопожежної небезпеки	Не нормується
НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою	
Опалення	Автономне газове
ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування.»	
Електрогосподарство	Відповідає вимогам
ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. НПАОП 40.1-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. ПУЕ-86 «Правила устроювання електроустановок».	
Блискавкозахист	Встановлено
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд» (ІЕС 62305:2006, NEQ). РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений	
Шляхи евакуації	Відповідають вимогам
ДБН В.1.1-7-2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва.	
Система оповіщення про пожежу	Встановлена
НАПБ А.01.003-2009 Правила улаштування та експлуатації систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в будинках та спорудах	
Зовнішнє водопостачання	Відповідають вимогам
ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди.»	
Внутрішні пожежні крани	Відповідають вимогам
ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»	
Вогнезахист деревини	Не вимагається
НАПБ Б.01.012 – 2007 «Правила з вогнезахисту»	

Установка пожежної автоматики ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту». Наказ МНС від 07.04.2011 № 351 «Про затвердження Правил з пожежного спостереження»,	Встановлена
Протипожежні перешкоди ДБН В.1.1-7-2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва.	Не вимагається
Первинні засоби пожежогасіння НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників	Наявні
Наявність ДПД, кількість членів	Наявна
Страхування членів ДПД НАПБ А.02.002-2009 Положення про добровільну пожежну дружину (команду)	Застраховані
Навчання з питань пожежної безпеки	Проведено
Проведення інструктажів НАПБ Б.06.001-2003 Перелік посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації.	Проведено
Наявність дозвільних документів НАПБ Б.07.018-01 Порядок видачі Державною інспекцією техногенної безпеки дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень.	Не вимагається

Висновок


Проведеною оцінкою протипожежного стану приміщень п'ятиповерхової будівлі, також підвальні приміщення та приміщення технічного поверху навчально-житлової будівлі, загальною площею 5782,70 м² за адресою: м.Ужгород, вул.Українська,19, порушення вимог норм та правил пожежної безпеки - не виявлено.

Директор ТОВ «Пожежний експерт»



Е. О. Подольчак

Заступник директора
ТОВ «Пожежний експерт»,
експерт з питань пожежної безпеки

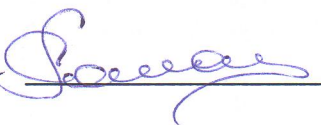

В. В. Роман

